


Poziom porównawczy 255,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	265.70	265.70	265.90	265.90	266.00	266.60	267.50
Rzędna terenu istniejącego	263.29	263.97	264.01	264.13	264.25	265.13	265.28
Rzędna dna kanału	263.88	263.88	263.88	263.88	263.88	263.88	263.88
Zagłębienie dna kanału [m]	2.41	1.82	1.93	1.74	1.75	1.47	2.22
Odległości [m]	18,82	7,46	23,21	24,13	58,69	9,71	
Średnice, materiał	PVC-U_SDR34_I 200×5,9				PVC-U_SDR34_I 200×5,9		
Długość trasy [m]	0.00	18.82	26.28	49.49	73.61	132.30	142.02

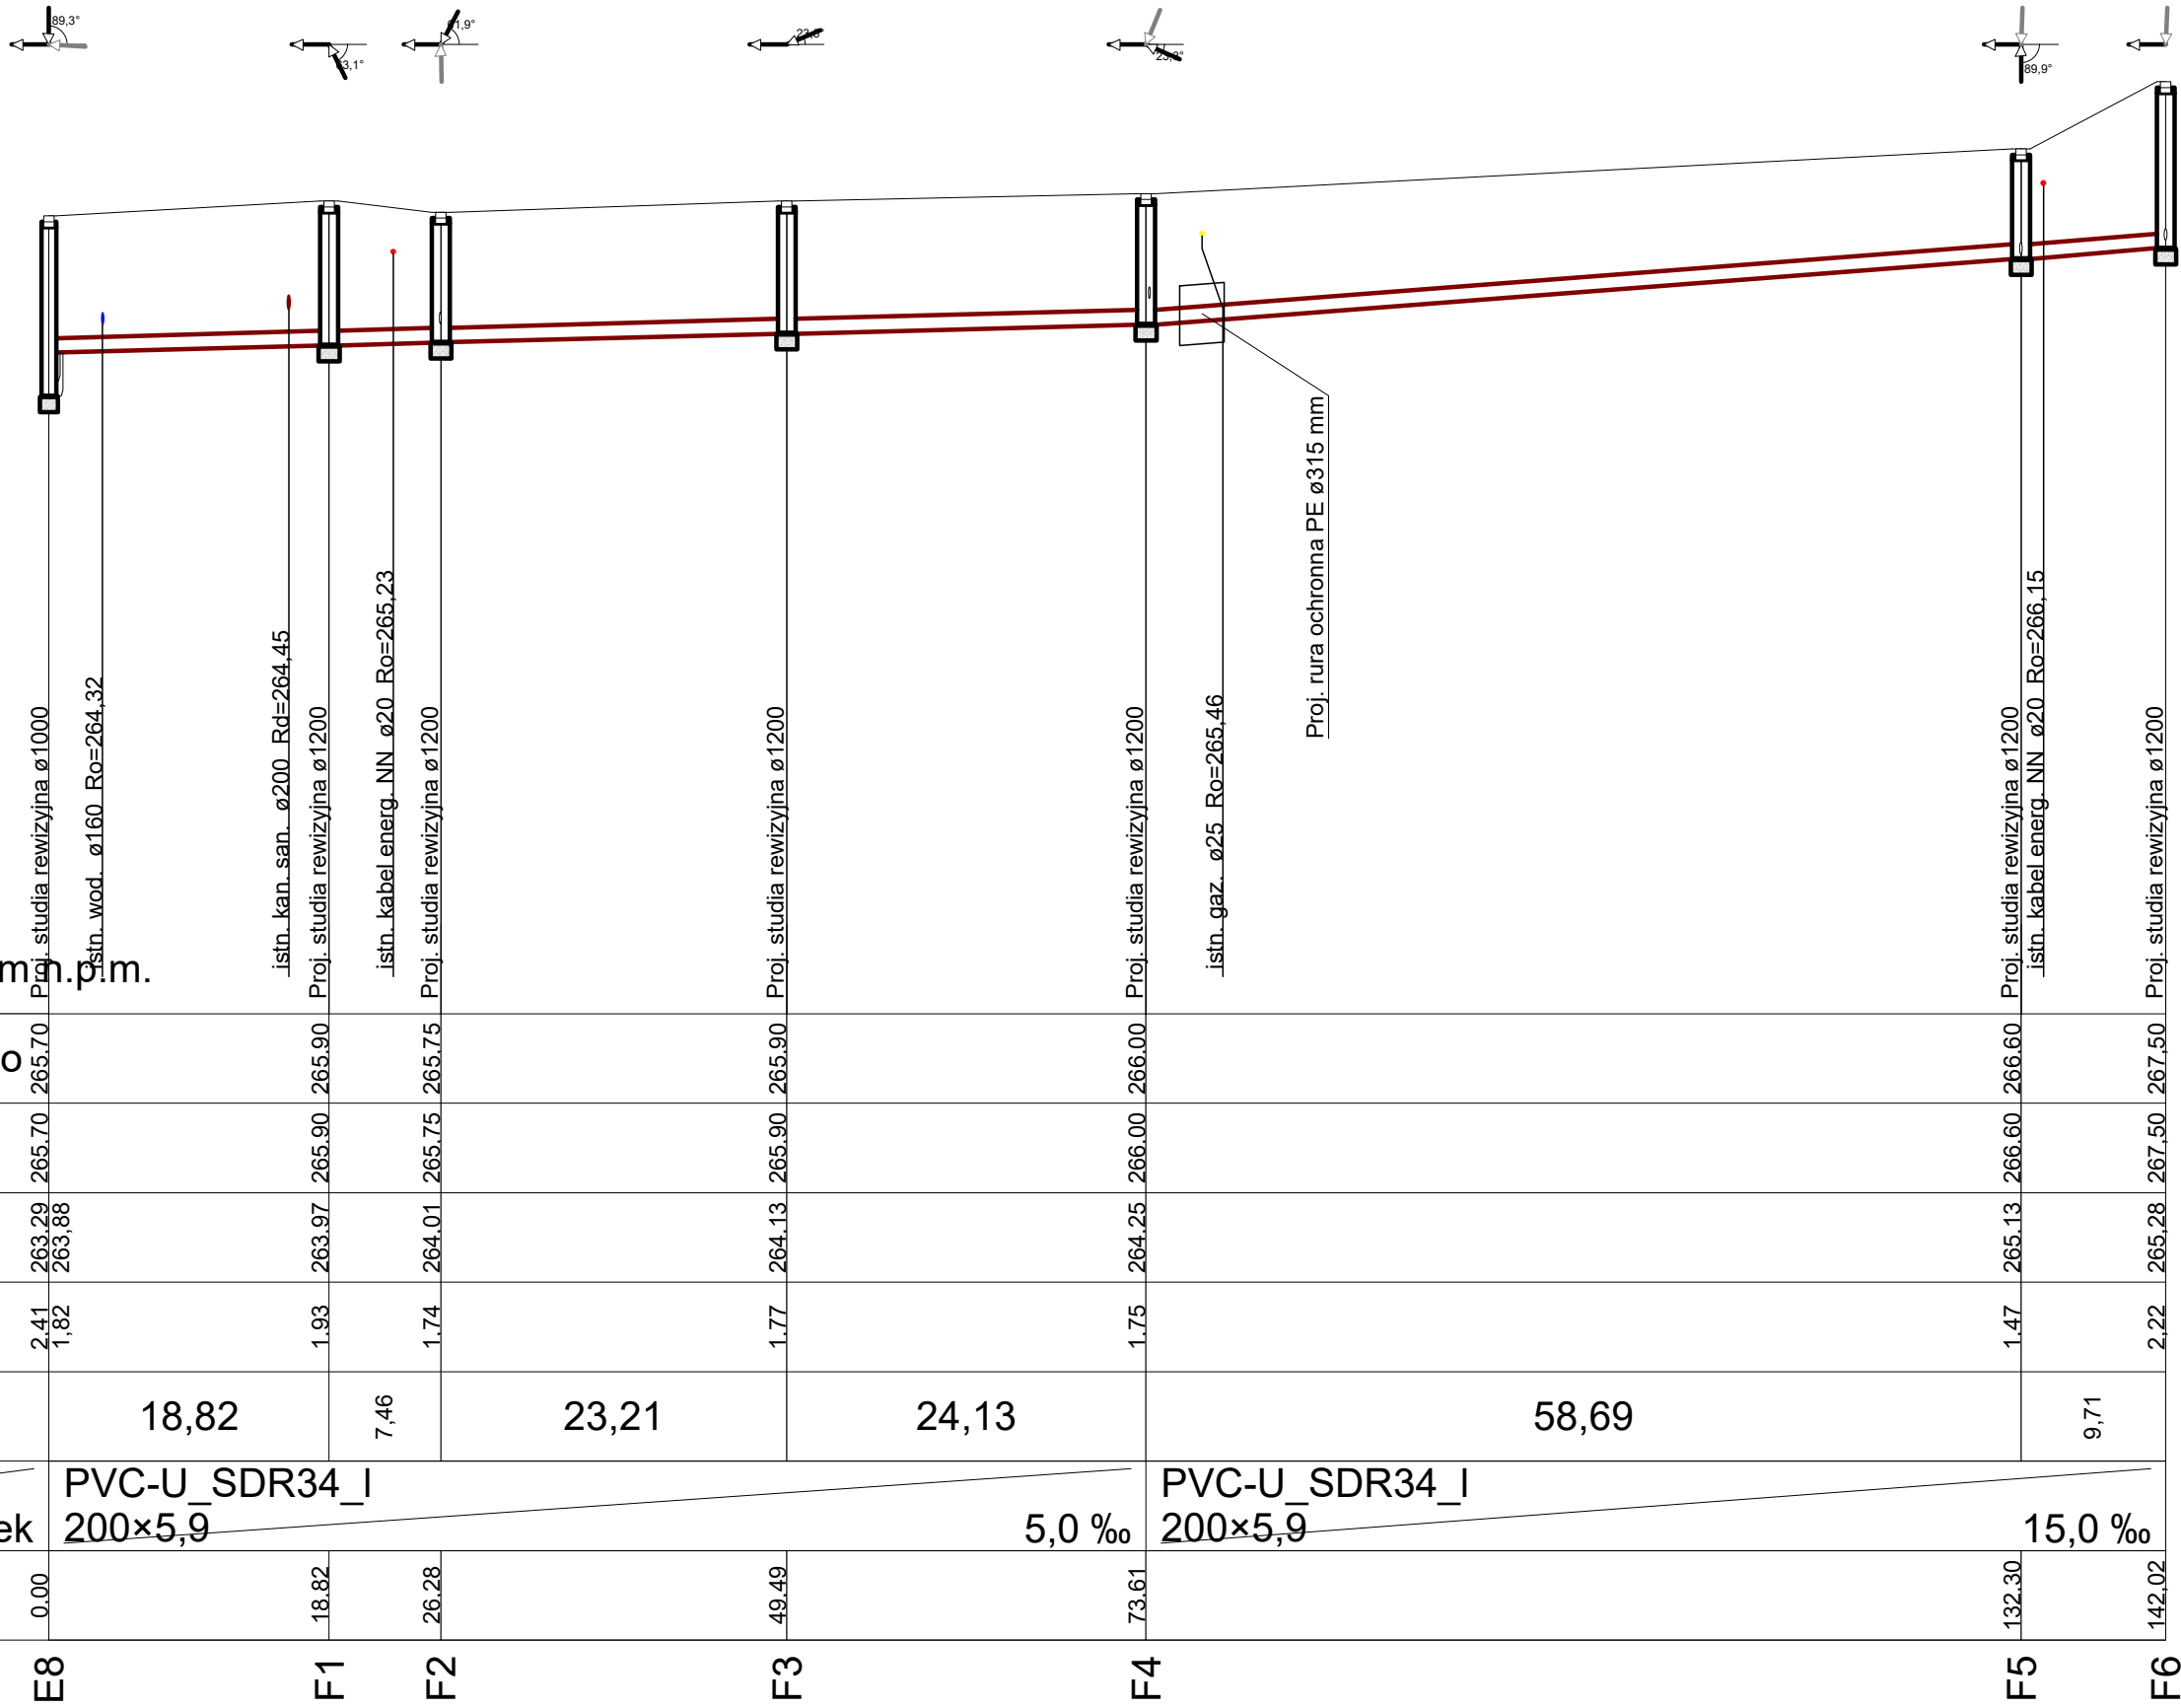

Temat		PB
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICACH JODŁOWEJ, KIELCKIEJ I WARSZAWSKIEJ W SUCHEDNIOWIE cz. 2		
Tytuł rysunku		Data
PROFIL PODŁOŻNY KANAŁU F		03.2017
Inwestor		Skala
GMINA SUCHEDNIÓW		1:100:500
Autor projektu	Podpis	Nr rys.
mgr inż. JAROSŁAW MARKITON - KL 377/01		
Wykonał	Podpis	
mgr inż. KRYSZYNA FICE - KL 190/93		
Sprawił	Podpis	3.2
mgr inż. KRYSZYNA CHODACKA - KL 54/202		