
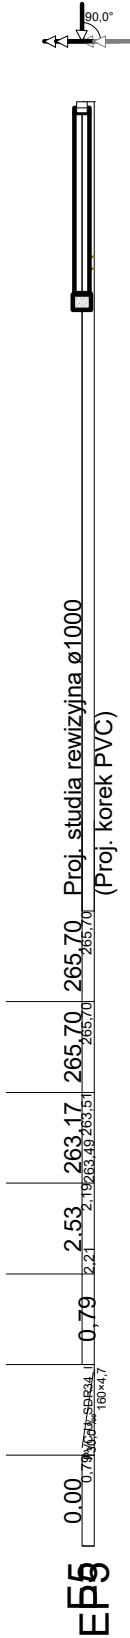
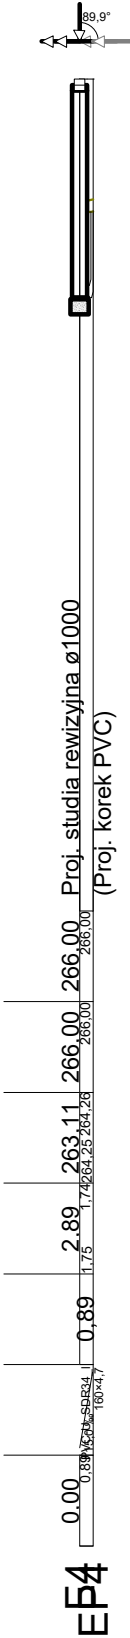
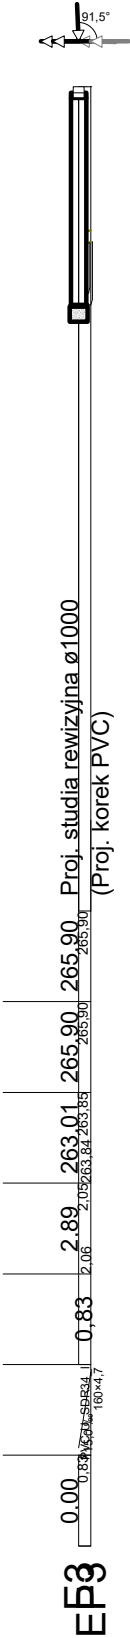


Poziom porównawczy 255,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego		265.40	265.40	265.40	Proj. studnia rewizyjna ø1000 (Proj. korek PVC)
Rzędna terenu istniejącego		265.40	265.40	265.40	
Rzędna dna kanału		262.92	263.01	263.35	
Zagłębienie dna kanału [m]	2.48	1.59	2.06	2.05	
Odległości [m]	0.95	1.59	2.06	2.05	
Średnice, materiał	Spadek				
Długość trasy [m]	0.00	0.95	1.59	2.06	



Temat		PB
BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICACH JODŁOWEJ, KIELCKIEJ I WARSZAWSKIEJ W SUCHEDNIOWIE cz. 2		
Tytuł rysunku PROFIL PODŁUŻNY ODCINKÓW NALEŻĄCYCH DO SIECI KANAŁU E		Data 03.2017
Inwestor GMINA SUCHEDNIÓW		Skala 1:100:500
Autor projektu mgr inż. JAROSŁAW MARKITON - KL 377/01	Podpis	4
Wykonał mgr inż. KRYSZYNA FICE - KL 190/93	Podpis	
Sprawdził mgr inż. KRYSZYNA CHODACKA - KL 54/202	Podpis	